

NOTE GENERALI:

- VERIFICARE IN LOCO EFFETTIVO DIAMETRO DELLA TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA.
- VERIFICARE CHE LA RETE ESISTENTE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA SIA STATA REALIZZATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PN16.
- L'IMPIANTO DOVRA' ESSERE REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA UNI10779 2014 - IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI, RETE IDRANTI.

NUOVO POZZETTO PREFABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO:

- SARACINESCA D'INTERCETTAZIONE DN100 PN16
- CONTATORE DN100
- VALVOLA DI RITEGNO DN100 PN 16

PARTICOLARE POZZETTO ANTINCENDIO



1 - SARACINESCA D'INTERCETTAZIONE
2 - CONTATORE
3 - VALVOLA DI RITEGNO

NUOVO POZZETTO PREFABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO:

- SARACINESCA D'INTERCETTAZIONE DN 50 PN10
- CONTATORE DN50
- VERIFICARE IN LOCO IL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE DI ARRIVO IN CENTRALE DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA

PARTICOLARE POZZETTO IDRICO

1 - SARACINESCA D'INTERCETTAZIONE
2 - CONTATORE

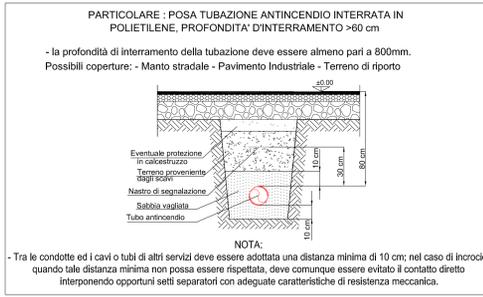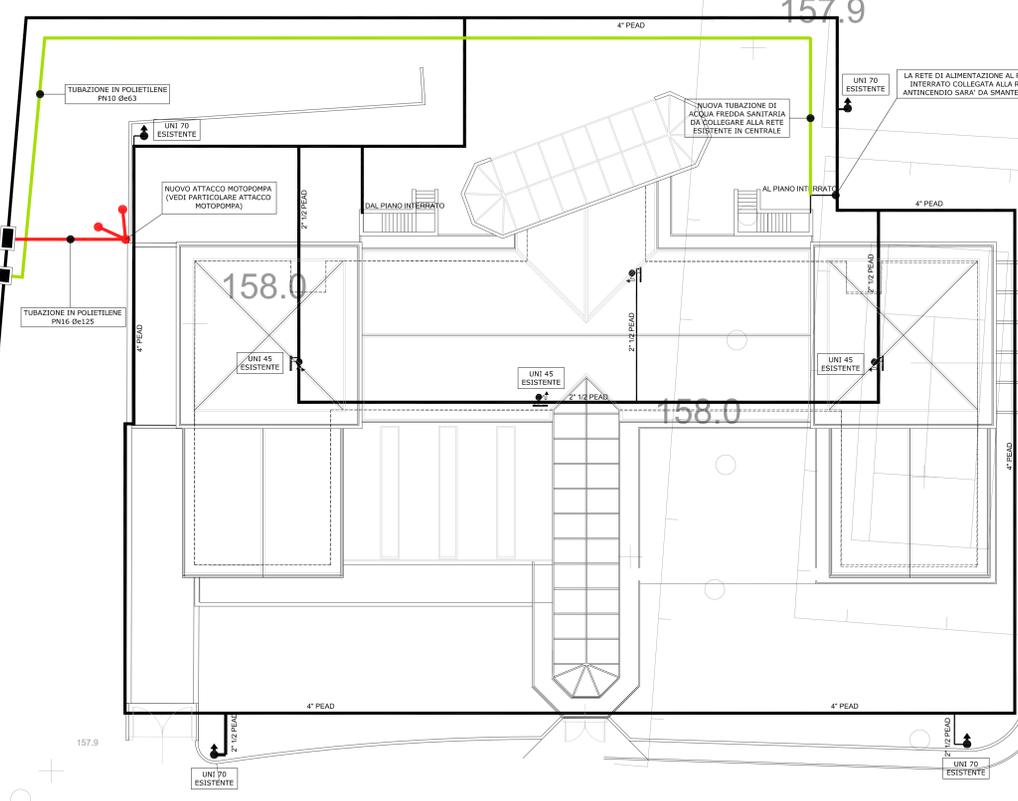

LEGENDA

	ATTACCO MOTOPOMPA
	NUOVO POZZETTO
	IMPIANTO ESISTENTE
	NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE PN16 - RETE ANTINCENDIO
	NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE PN10 - RETE ACQUA FREDDA SANITARIA



00	09/05/2019	Emesso in allegato al progetto definitivo	LF.
rev.	data	descrizione	dis.

progettista
VILLA geom. FABIO
Via Pavia Giovanni XXIII, n°28
24040 Bottanuco (BG)

committente
Amm. Comunale Comune di COLOGNO AL SERIO
Via Ricci, n°2/A
24055 Cologno al Serio (BG)

PROGETTO DEFINITIVO

progetto
MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA MEDIANTE ADEGUAMENTO RETE ANTINCENDIO
Realizzazione nuove linee di adduzione antincendio
Via A. Locatelli / Circonvallazione - Cologno al Serio (BG)

oggetto
PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA RETE ANTINCENDIO
Stato di fatto e Progetto

09/05/2019	1:200	A0	AN01
data	scala	formato	tav. n°1

VIA A. ROSMINI

VIA A. LOCATELLI