

P66 SRUP HGH

LA DISTRIBUZIONE DORSALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE DOVRA' ESSERE MANTENUTA.
DEVE ESSERE RIPRISTINATO IL GRADO DI ISOLAMENTO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI
NEI PUNTI DI RIMOZIONE DE SOSTEGNI ESISTENTI.

SONO ESCLUSE DAL PRESENTE PROGETTO E COMPUTO METRICO:

- TUTTE LE OPERE EDILI: SCAVI, TUBAZIONI, POZZETTI, RIPRISTINI E QUANT'ALTRO;

- TUTTE LE OPERE INERENTI LA RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA BT E MT;

- TUTTE LE OPERE INERENTI LA RETE DISTRIBUZIONE DATI/FONIA/VIDEOSORVEGLIANZA;

- TUTTE LE OPERE INERENTI GLI IMPIANTI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA E ACUSTICA:

SEMAFORI, LAMPEGGIANTI, AUDIO, PANNELLI INFORMATIVI;


- TUTTE LE OPERE INERENTI GLI ASSERVIMENTI ELETTRICI AD IMPIANTI DI IRRIGAZIONE


O REGOLAZIONE DELL'ACQUA: POMPE FONTANA

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE RIPORTATO NELLE TAVOLE DI PROGETTO.

N.B.: LA PRESENTE TAVOLA NON E' VALIDA AI FINI ARCHITETTONICI. QUALSIASI ALTRA SCELTA DI CARATTERE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA, OPERE DEL VERDE CHE ABBIA RILEVANZA VISIVA, DEVE SEMPRE ESSERE APPROVATA DAL PROGETTISTA O D.L. ARCHITETTONICO.

N.B.: IN CASO DI EVENTUALE DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI GRAFICI, FARE SEMPRE AFFIDAMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE PREVIO CONFRONTO CON IL PROGETTISTA CAPOGRUPPO

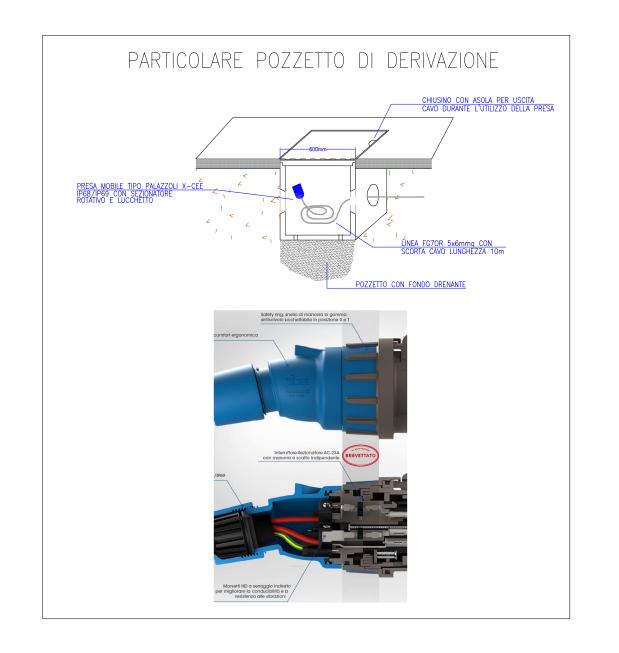

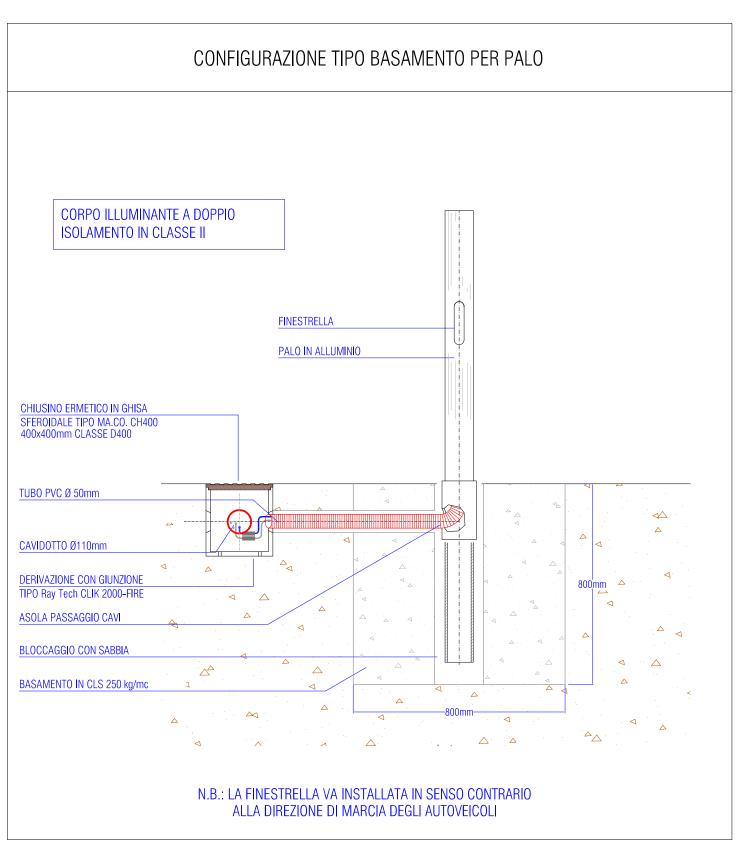

II Progettista (Ardizzone Per. Ind. Diego)

